



ISTRUZIONI di MONTAGGIO per PORTE TAGLIAFUOCO a DOPPIO BATTENTE

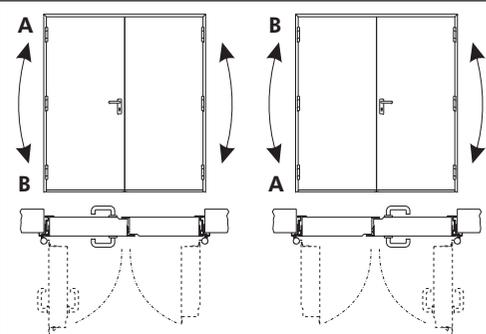

Apertura a spingere destra / Apertura a spingere sinistra

Verificare: HVM (altezza vano muro), LVM (larghezza vano muro).


Ribaltando la porta di 180° si determina la mano d'apertura spingi destra / sinistra.

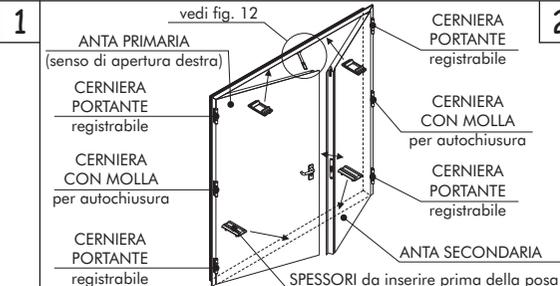

La fornitura standard è composta da:

- ante sciolte imballate su pedana;
- imballo telaio smontato (2 montanti, 1 traversa superiore di finitura e 1 traversa inferiore asportabile);
- kit maniglia
- kit selettore ante (solo per porte REI).


In cantiere montare il telaio completo, le ante con i relativi spessori tra anta/telaio e presentare la porta nel vano muro.

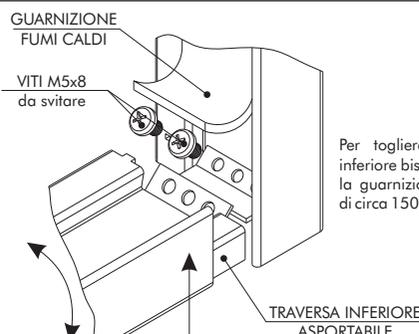

Per togliere la traversa inferiore bisogna sollevare la guarnizione fumi caldi di circa 150mm.


Nel caso che la traversa inferiore sia inutilizzata e/o crei impedimenti, si può togliere svitando le 2 viti a destra e le 2 viti a sinistra, come in figura.

Con o senza traversa inferiore la porta resta conforme e valida di certificato ed omologa.

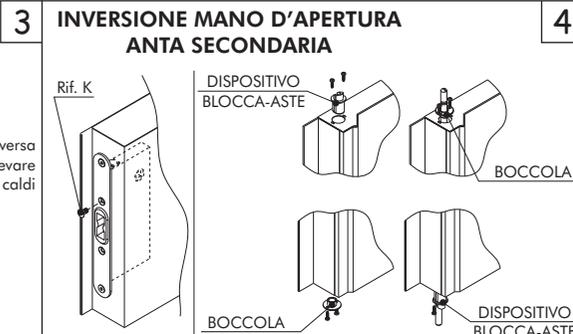


Verificare, che la vite (rif. K) posta sul frontalino della contro serratura, sia sempre sul superiore rispetto alla sede dello scrocco. In caso contrario spostarla.

Smontare il dispositivo blocca-aste dalla parte superiore dell'anta secondaria e la boccola dalla parte inferiore. Rimontare i due particolari invertendoli.

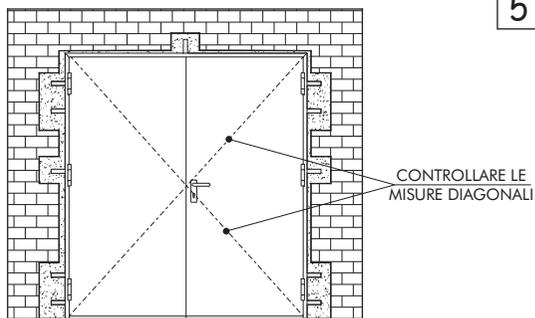


Creare nel muro, con appositi mezzi, gli scassi per la muratura delle zanche. Piegarle le zanche.

Inserire la porta completa nel vano muro, mantenere la porta in posizione con l'ausilio di conetti di legno e spessori, successivamente registrare la geometria della porta rispettando la quota del pavimento finito, il piombo e le diagonali del telaio.

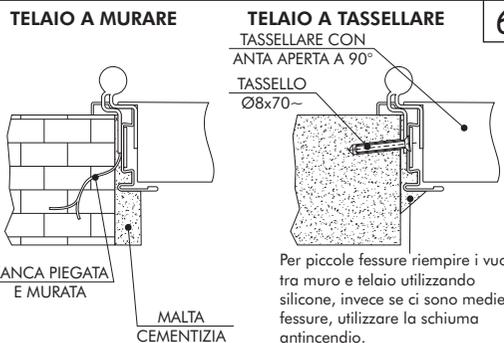


Murare le zanche ed il telaio, con le ante montate, impiegando malta cementizia a presa rapida. Se alcuni scassi, non sono eseguibili, in alternativa, è possibile eseguire il fissaggio del telaio con tasselli metallici Ø8x70~ ad espansione. A fine operazione riempire i vuoti rimasti tra telaio e parete con malta cementizia.

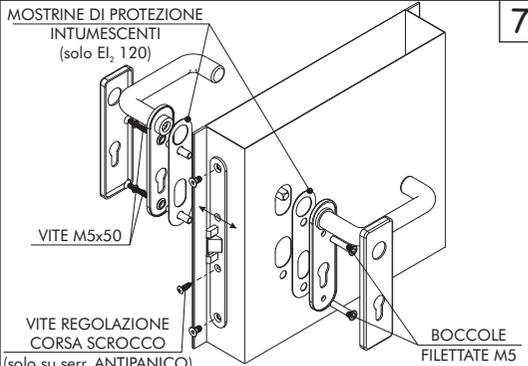


Montare la maniglia e controllare la corretta chiusura della porta.


N.B. In figura è rappresentata una serratura antincendio e registrazione della serratura.

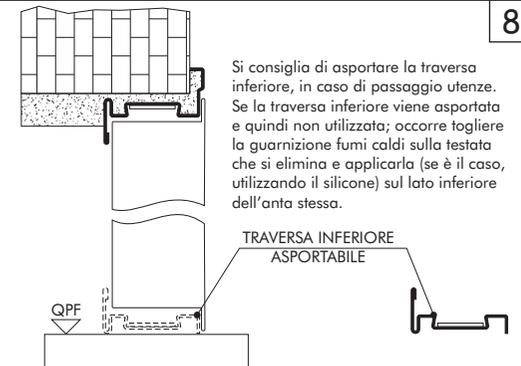

Dopo la posa e la regolazione, la traversa inferiore a pavimento può essere eliminata svitando le viti (come fig. 3), mantenendo invariata la validità della certificazione e della classe REI di riferimento.

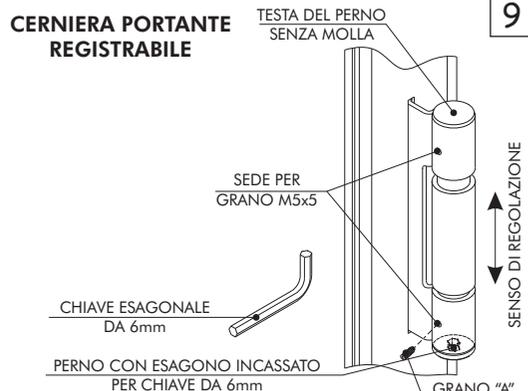

Per registrare la porta in altezza bisogna allentare il grano "A", inserire una chiave esagonale da 6 mm nell'apposita sede ed effettuare le dovute regolazioni, poi stringere il grano.

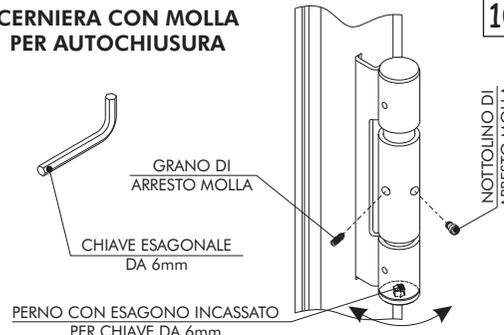

Caricare la molla nel senso di apertura (max 1/4 di giro), utilizzando la chiave esagonale da 6 mm, collocare nell'apposito foro il nottolino d'arresto e bloccare il tutto con il grano di arresto. Provare l'autochiusura da minimo 45° d'apertura.


Se la porta non si chiude, la porta necessita di un chiudiporta oppure non è montata correttamente.



Sono disponibili accessori quali: chiudiporta, maniglioni antipanico, guarnizioni di battuta. Tali accessori sono d'acquistare separatamente come kit aggiuntivo.

I relativi rinforzi interni sono inseriti di serie all'interno delle ante, non sono previste predisposizioni di fori per accessori.



Le porte, sulle ante, hanno di serie una pellicola di protezione che dovrà essere asportata solo a lavori di cantiere ultimati.

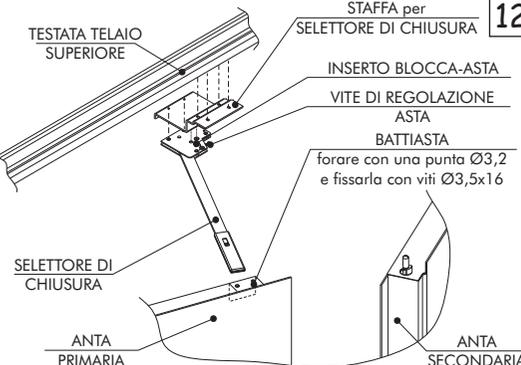

Il selettore, le staffe e le viti sono forniti in un kit separato. Avvitare la staffa di supporto selettore alla testata superiore del telaio. E successivamente avvitare il selettore alla staffa.

A posa avvenuta eliminare l'inserto blocca asta.

MONTAGGIO SELETTORE ANTE e TAMPONE DI PROTEZIONE BATTIESTA SELETTORE

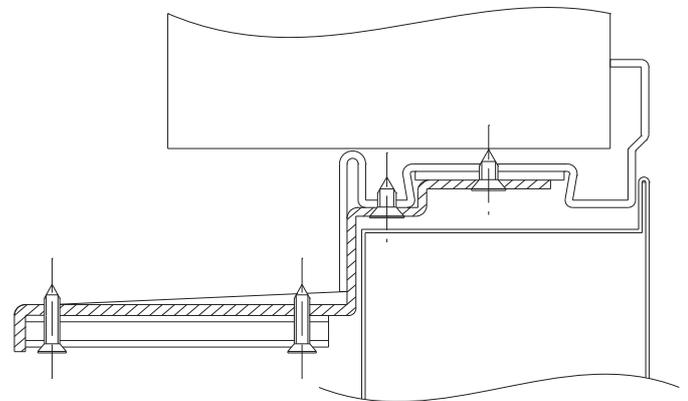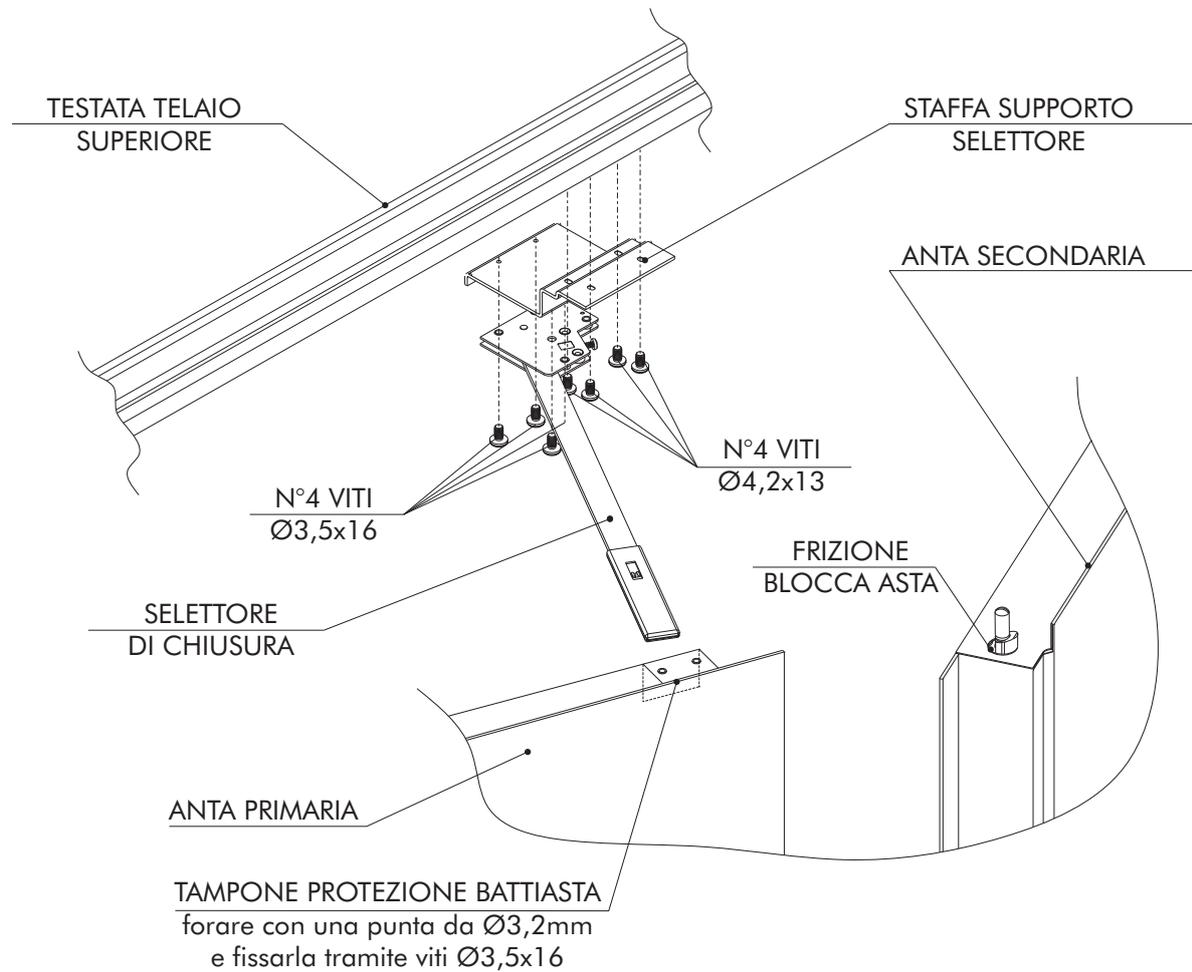

Testata telaio superiore :

Avvitare la staffa di supporto selettore alla testata superiore del telaio, successivamente avvitare il selettore alla staffa.

Anta primaria :

Montare tampone protezione anta per asta selettore sul lato superiore anta primaria, con 2 viti autofilettanti diam. 3,5x16.